
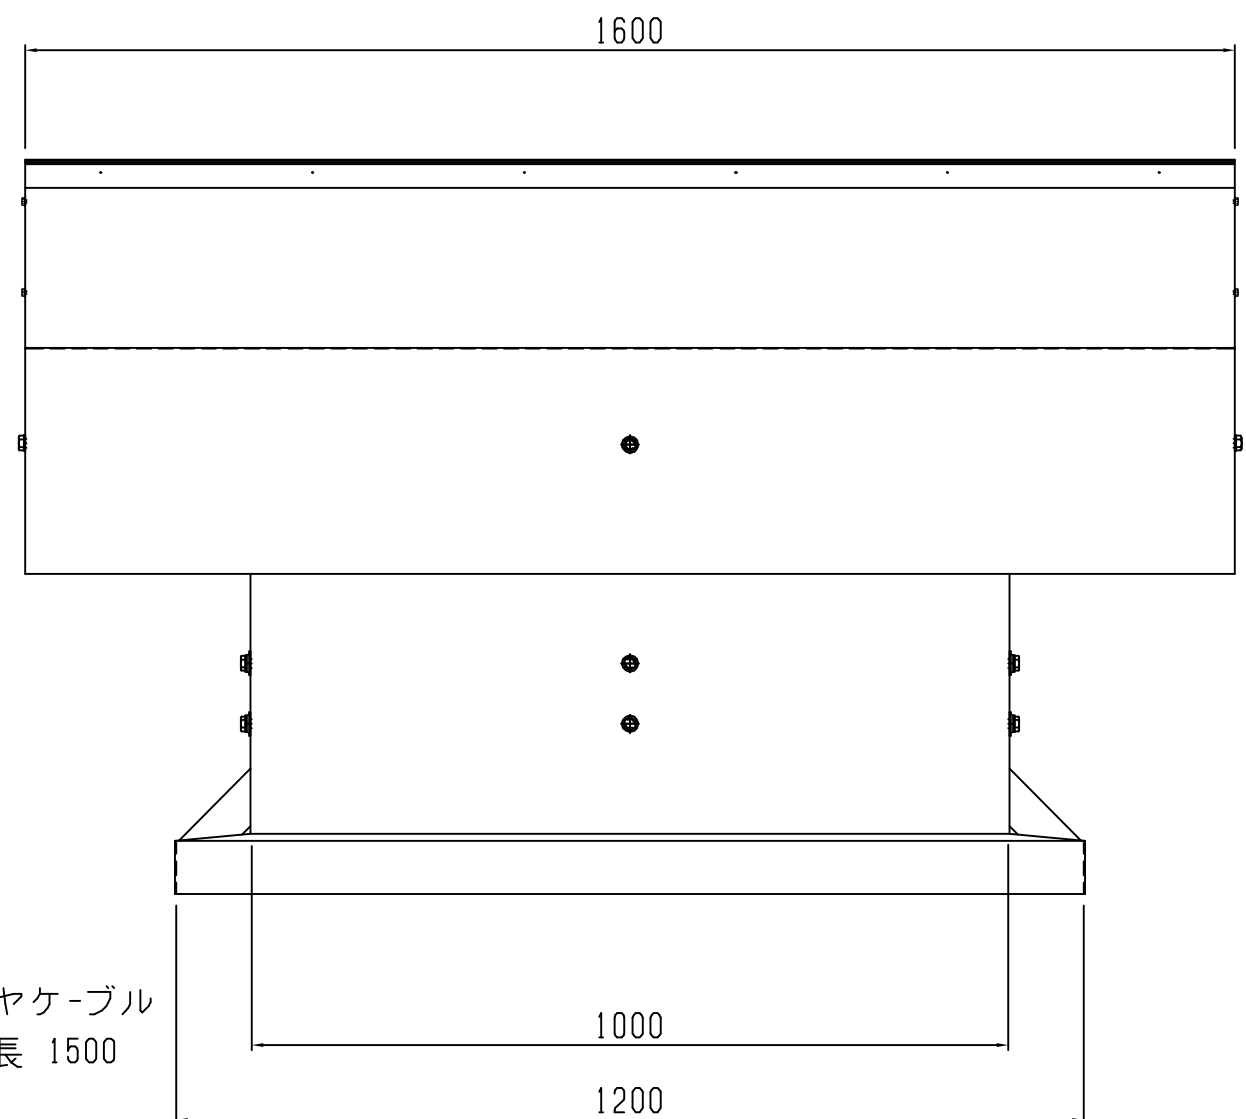



*「風量」「騒音」はフリーエア時の値です。
*騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
*公称出力はおよその目安です。

*過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2~1.5倍程度を目安にしてください。
*漏電ブレーカーを必ず設置してください。

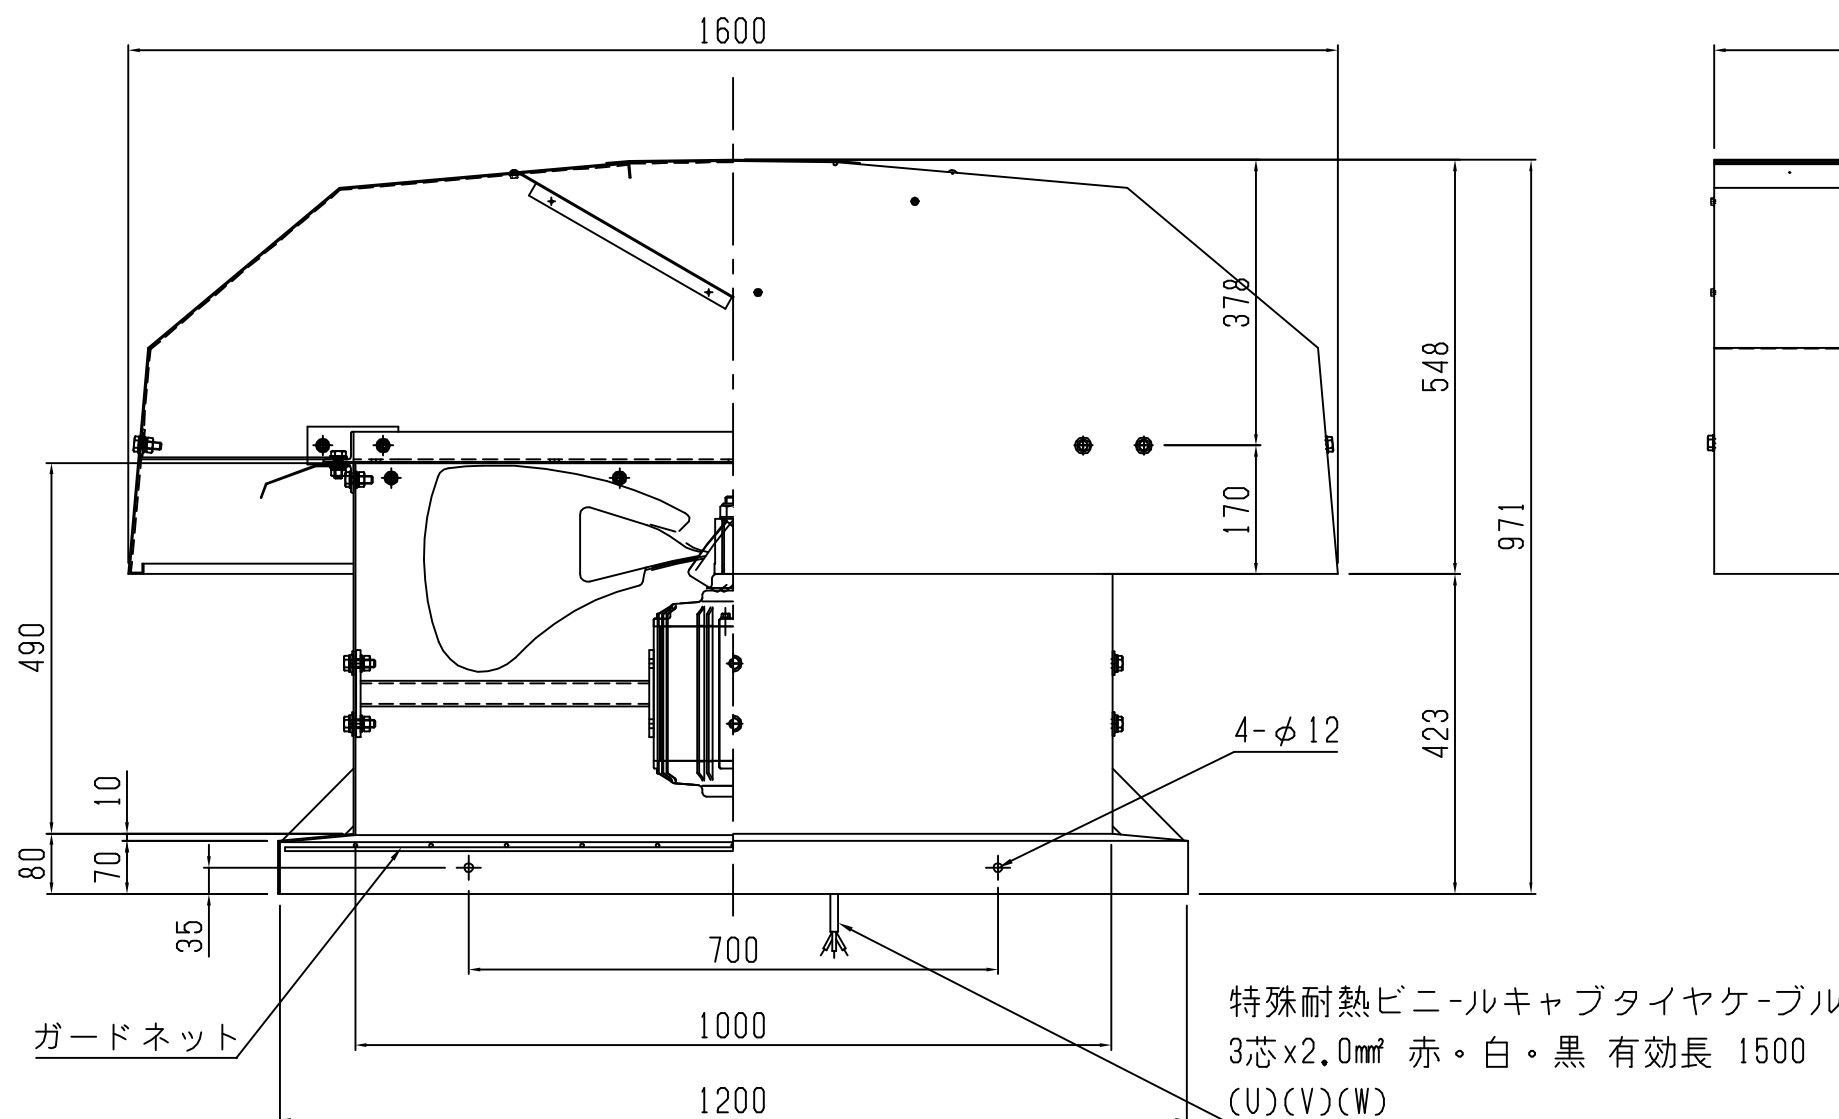

	殿	番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事	単位	m/m	日付	2021.05.01	製品名	屋上換気扇 強制換気 架台仕様		
		A1				材質 本体 ガルバリウム鋼板製 塗装 シリコンアクリル樹脂塗装	A1	1/5 /	A3	1/10 /	品番	SVF-800TQ		
		A2					設計		承認		現場名			
		A3					製図	北村	検図		 三和式機株式会社		図番	F80GT2105
		A4												
		A5												
		A6												
		A7					モーター・ファン 鋼板製							