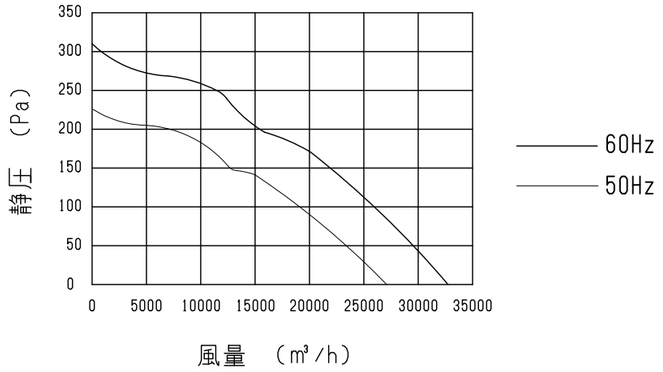


特性表

| 電源 (V) | 羽根径 (cm) | 公称出力 (W) | 極数 (P) | 風量 (m³/h) | | 騒音 (dB) | | 最大負荷電流(A) | | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
| 三相200 | 105 | 2200 | 10 | 27300 | 32700 | 59 | 63 | 13.0 | 14.5 | 185 |

＊「風量」「騒音」はフリ-エア-時の値です。
＊騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
＊公称出力はおよその目安です。
＊過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
＊漏電ブレーカーを必ず設置してください。

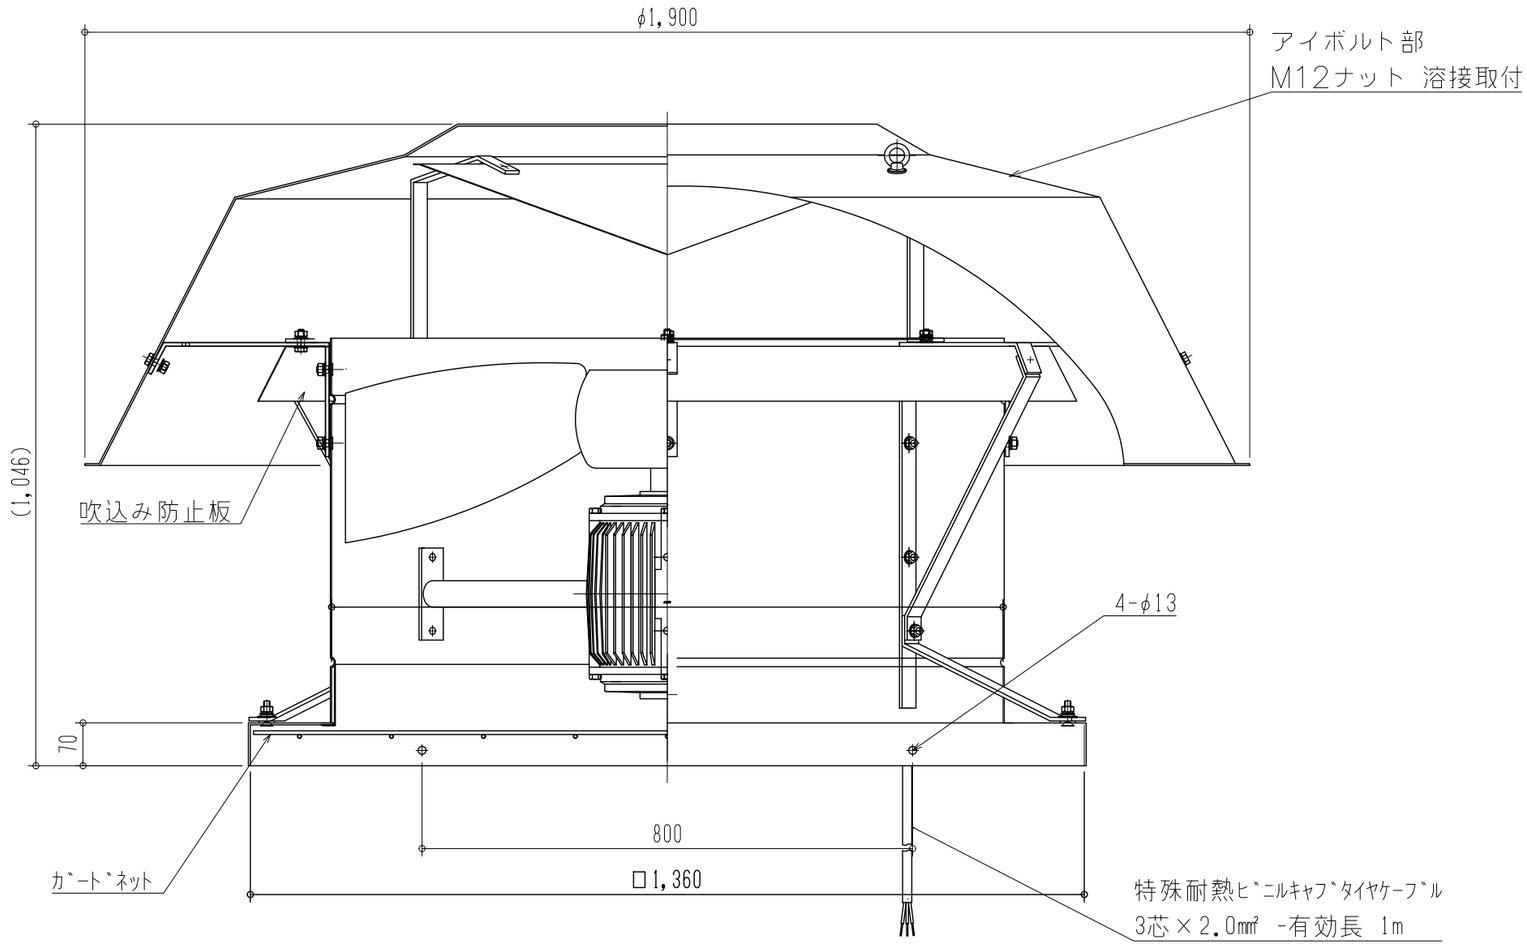


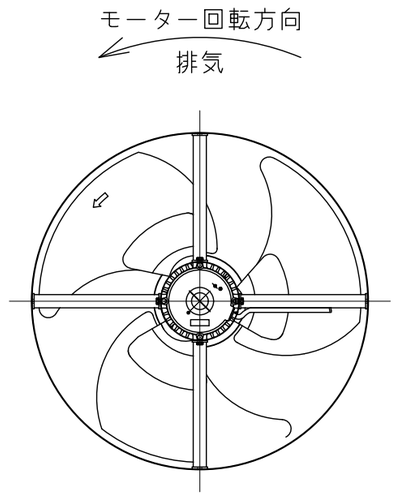


モーター部屋内見上図

| | 番号 | DATE | 訂正追記事項 | 記入者 | 記事 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 殿 | ① | | | | 材質 | 単位 | m/m | 日付 | 2025.03.06 | 製品名 | 屋上換気扇 強制換気 架台仕様 |
| | ② | | | | 笠 FRP製ﾉｹﾞﾙｺｰﾄ加工 | A1 | 1/5 | A3 | 1/10 | 品番 | SVK-1050TEX(FRP笠,□1360) |
| | ③ | | | | 筒 ｱﾙﾐ製ﾉｸﾘｱ塗装 | 設計 | | 承認 | | 現場名 | |
| | ④ | | | | ﾍﾞｰｽ ｽﾁｰﾙﾉｼﾙﾊﾞｰ塗装 | 製図 | 田 村 | 検図 | 吉 澤 | 三和式ベンチレーター株式会社 | 図番 K105ATE2105 |
| | ⑤ | | | | 鉄骨 ｽﾁｰﾙﾉﾒｯｷ加工 | | | | | | |
| | ⑥ | | | | ﾎﾞﾙﾄ SUS304 | | | | | | |
| | ⑦ | | | | ﾓｰﾀｰ・ﾌｧﾝ 鋼板製 | | | | | | |