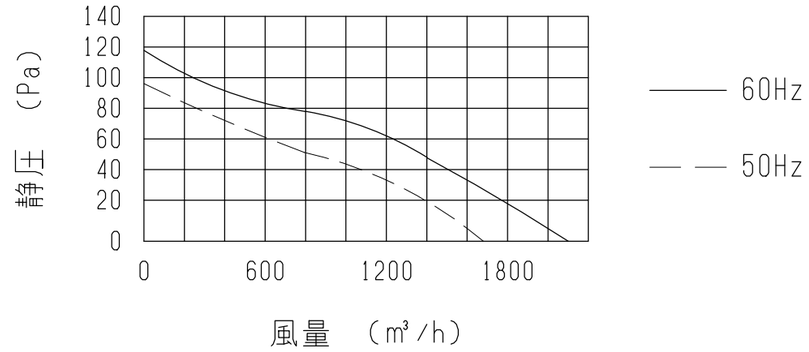

特性表

電源 (V)	羽根径 (cm)	公称出力 (W)	極数 (P)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)		最大負荷電流(A)		重量 (kg)
				50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	
単相100	30	50	4	1680	1980	36	39.5	0.96	1.07	10

＊「風量」「騒音」はフリ-エア-時の値です。
＊騒音測定点は 側面より距離1.5mです。
＊公称出力はおよその目安です。
＊過負荷保護装置は必ず機器1台ごとに取り付けてください。
過負荷保護装置の選定は最大負荷電流の1.2～1.5倍程度を目安にしてください。
＊漏電ブレーカーを必ず設置してください。

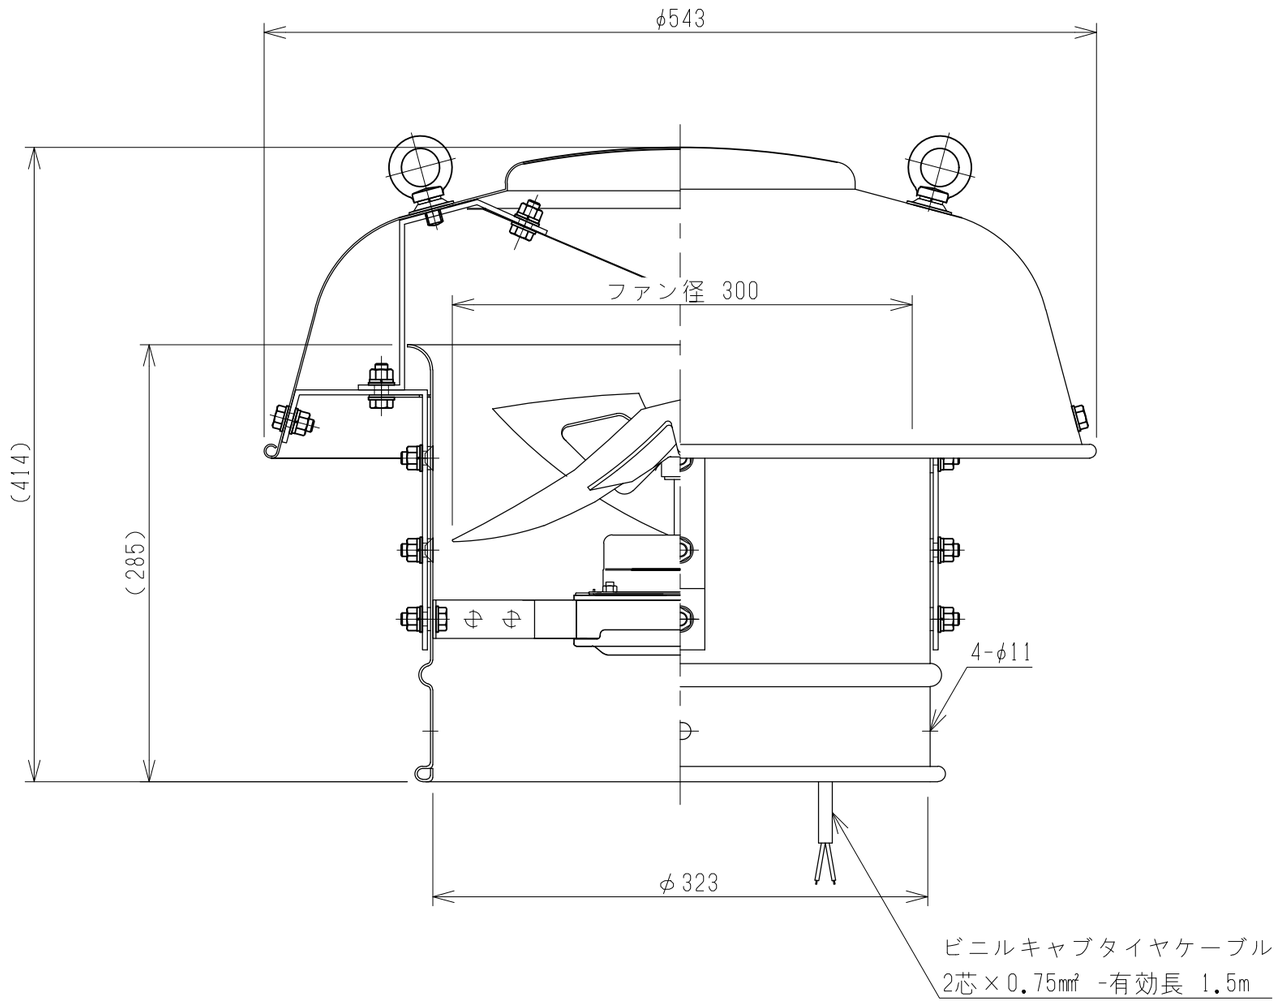

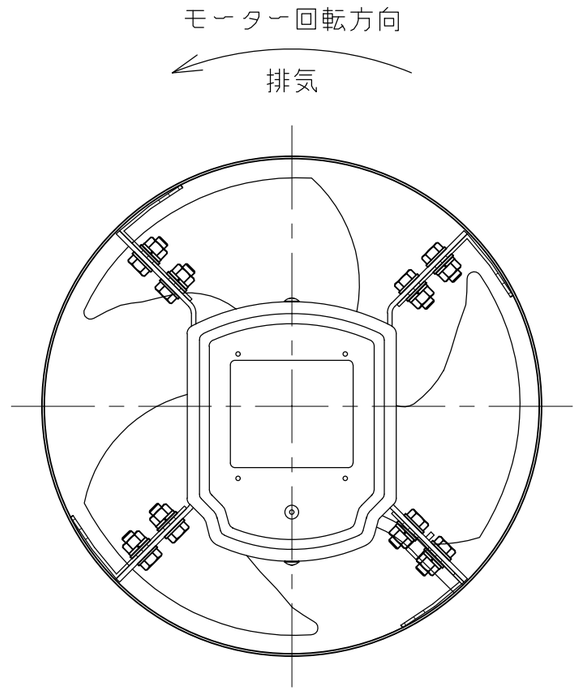

モーター見上図

	番号	DATE	訂正追記事項	記入者	記事	単位	m/m	日付	2021.12.01	製品名	屋上換気扇 強制換気
殿	①	2023.01.25	高さ寸法変更	吉沢	材質 笠・筒 アルミ製/アルマイト加工 鉄骨 スチール/メッキ加工 ボルト SUS304	A1	1/2	A3	1/4	品番	SVO-300S
	②	2025.06.09	高さ寸法変更	吉沢		設計		承認		現場名	
	③					製図	北村	検図	佐伯	三和式ベンチレーター株式会社	図番 030AS2112
	④										
	⑤										
	⑥										
	⑦				モーター・ファン 鋼板製						